



MF30



REV.01/2023
V4.4

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA/INSTALACJI



25 metrów maksymalnej odległości



INPUT	Napięcie		12Vac - 24Vac 12Vdc - 24Vdc - 36Vdc
	Przebieg prądu	RX	30mA
		TX	30mA
	Prąd znamionowy	RX/TX	60mA
Częstotliwość		50-60Hz	
Temperatura pracy		-25°C to +70°C	
Długość fali IV		940nm	
Klasa izolacji		3	
Przełączalność wyjścia przekaźnikowego		30Vdc, 1A	

OTWÓRZ FOTOKOMÓRKĘ



01 • Przyciśnij chromową część w miejscach wskazanych na obrazku.





02 • Zsuń chromową część.



03 • Otwórz fotokomórkę poprzez oddzielenie części od dolnego elementu.

INSTALACJA FOTOKOMÓRKI

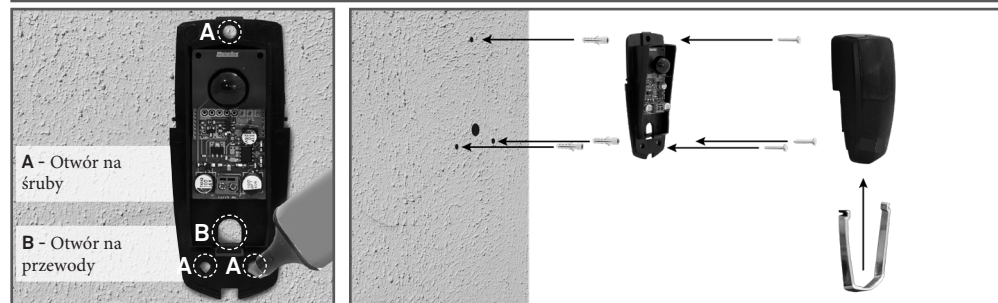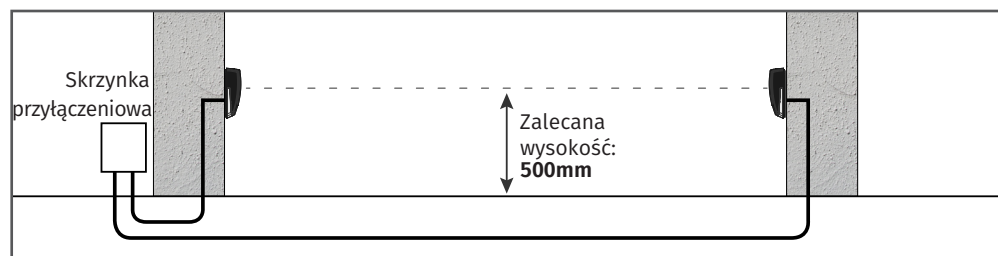

- 01 • Otwórz fotokomórkę jak wskazano w poprzedniej części.
- 02 • Umieść fotokomórkę w wybranym miejscu do montażu, utrzymując je wyrównane.
- 03 • Zrób zaznaczenia w wybranym miejscu.
- 04 • Wywierć otwory.
- 05 • Przytwierdź fotokomórkę przy pomocy odpowiednich tulei i śrub.
- 06 • Zamknij z powrotem obudowę i załóż chromową część.

SCHEMAT PRZYŁĄCZEŃ

